

2/2016 (II. 29.) sz. kancellári utasítás a tűzvédelem szabályszerű érvényesüléséről

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 13/A.§ (1) bekezdése értelmében az állami felsőoktatási intézmény működtetését a kancellár végzi. A kancellár erre figyelemmel - többek között - felel a felsőoktatási intézmény gazdasági, pénzügyi, kontrolling, számviteli, munkaügyi, jogi, igazgatási, informatikai tevékenységéért, az intézmény vagyongazdálkodásáért, ideértve a műszaki, létesítményhasznosítási, üzemeltetési, logisztikai, szolgáltatási, beszerzési és közbeszerzési ügyeket is. A kancellár az Nftv. 13/A§ (2) bekezdés a) – f) pontjában meghatározott feladatai tekintetében a felsőoktatási intézmény vezetőjeként jár el.

1. § Az utasítás személyi hatálya

Az utasítás hatálya kiterjed az Egyetem valamennyi oktatási, kutatási, szolgáltató, központi gazdálkodásirányítási és igazgatási egységére, továbbá valamennyi munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatott munkatársára.

2. § Az utasítás tárgyi hatálya

A Szegedi Tudományegyetem jelenleg hatályos Tűzvédelmi szabályzatában meghatározottak szerint felhívom az Egyetem minden munkavállalójának figyelmét, hogy a tűzvédelem szabályszerű érvényesülése érdekében - különös tekintettel az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014 (XII. 5.) BM rendeletben foglaltakra - fokozott figyelemmel járjanak el.

Irányítási jogkörömnél fogva akként rendelkezem, hogy a Szegedi Tudományegyetem Szenátusa által 243/2015. számú SZ-határozattal elfogadott Tűzvédelmi szabályzat a jelen utasításban szereplő mellékletekkel együtt alkalmazandó.

3. § Záró rendelkezések

(1) Jelen kancellári utasítás a kihirdetéssel lép hatályba, az Egyetem központi honlapján (<http://www.u-szeged.hu>) történő közzététellel. Az utasítás a következő linken érhető el folyamatosan: <http://www.u-szeged.hu/szabalyzatok>.

(2) Az utasítás időbeli hatálya határozatlan időtartamra szól.

(3) Az utasításokban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályokat és az Egyetem kapcsolódó szabályzatait - különös tekintettel az SZTE Szervezeti és Működési Rendjében, valamint a Tűzvédelmi szabályzatában meghatározottakra - kell alkalmazni.

Kelt: Szegeden, 2016. év február hó 29. napján


 Dr. Dömötör Máté
 a kancellár helyett általános jogkörrel eljáró
 igazgatásszervezési és szolgáltatási főigazgató

6. melléklet

Járóbeteg ellátó épületekre, épületrészekre vonatkozó használati tűzvédelmi szabályok

A rendelőkben keletkező tűz oltására a folyosókon készenlétben tartott kézi tűzoltó készülékeket rendeltetési helyükről eltávolítani, és más célra felhasználni tilos.

A Járóbeteg ellátó épületeiben, valamint ambulanciákon dohányozni tilos.

Csak megfelelő állapotú, az ott folytatott tevékenységhez szükséges anyagok, gépek, berendezések használhatók és tárolhatók.

Az elektromos gépeket csak villamos szakemberek javíthatják. elektromos gépek vízzel való tisztítása tilos (kivéve vízmentes kialakításúakat, amelyeket a használati utasításában engedélyeztek).

A fűtőtesteken és azok 30 cm-es körzetében éghető anyagot elhelyezni nem szabad.

A használt vattát, kötszert, vegyszert, különösen azt, amely tűzveszélyes folyadékkal szennyezett, fémedényekben kell gyűjteni és rendszeres eltávolításukról gondoskodni kell.

A gázpalackokat kizárólag falhoz vagy szállítókocsihoz bilincselve szabad használni.

Oxigénpalackot zsíros, olajos kézzel vagy anyaggal érinteni, illetve megfogni tilos, ezt jól látható felirattal jelölni kell.

A gázpalackokat dobálni, erős ütődésnek kitenni tilos.

A gázpalackok tárolását úgy kell végrehajtani, hogy azok sugárzó hő, rázkódás, hajlító és nyomó igénybevétel ellen védve legyenek.

A gázpalackokat csak lezárt állapotban és felcsavart védő sapkával szabad tárolni.

A betegellátáshoz szükséges éghető folyadék csak fém vagy üvegszekrényben, szabványos üvegedényben, fiolában tárolható.

A gyógyító részleg minden területén a közlekedési utat szabadon kell tartani, azokat eltorlaszolni vagy leszűkíteni átmenetileg sem szabad.

Tűzgyújtó eszközt, tűzveszélyes folyadékot csak úgy szabad elhelyezni, hogy azokhoz korlátozott cselekvőképességű személy ne férhessen hozzá.

Tűz esetén-különös tekintettel a kórtermekbe fekvő betegekre- ügyelni kell a pánik elkerülésére, a betegek és anyagok biztonságos mentésére és elhelyezésére, a Tűzriadó Tervben foglaltak végrehajtására.

a helyiséget utolsóként elhagyó személynek eltávozás előtt meg kell arról győződnie, hogy nincs-e olyan körülmény, amely utólag tüzet okozhat.

7. melléklet

Létesítményi tűzoltóság

Az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról szóló 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet 18. § és a 2. melléklete szerint a Szegedi Tudományegyetem nem kötelező a létesítményi tűzoltóság működtetése.

8. melléklet


Falitűzcsap használati szabályai

A fali tűzcsapok tűz esetén szintén az elsődleges beavatkozás tűzoltó-technikai eszközei.


A kifogástalan állapotú fali tűzcsap-szekrények a tűzoltás hatékony eszközei, az állandóan betáplált vizet azonnal adják.

A fali tűzcsapok hatékonyságát a könnyű és gyors szerelhetőség, a legtávolabbi pont hatékony vízszugárral való elérése határozza meg elsősorban. Két fajtájuk közismert, a fali tűzcsap-szekrények lapos tömlővel és a fali tűzcsap-szekrények alaktartó tömlővel.

Az általánosan elterjedt „C” tömlőn (jobb oldali kép) 600 l/perc, a „D” tömlőn (bal oldali kép) 140 l/perc folyik át maximálisan. Az előbbi tűzcsap tömlőjének hossza 20 m, az utóbbi a 30 métert is elérheti.

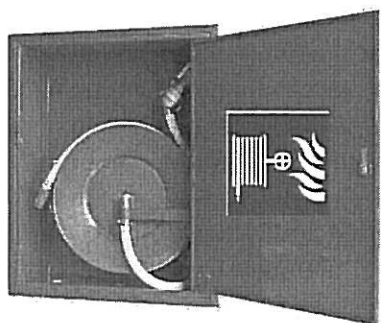

alaktartó tömlővel szerelt fali tűzcsap

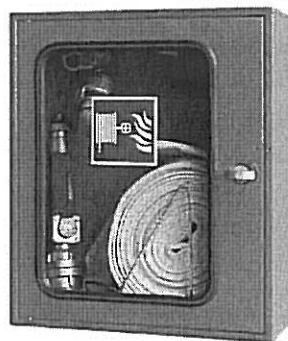

lapos tömlővel szerelt fali tűzcsap

Alaktartó tömlővel szerelt fali tűzcsap használata: a tűzcsap szekrény ajtajának kinyitása után a tűzcsapot ki kell nyitni. A víz feltölti a tömlőt. A sugárcsővel az oltás helyének megközelítésekor a szükséges tömlőhossz a dobról letekeredik. A sugárcső kinyitásával az oltás megkezdhető. A tűzoltás befejezésekor a fali tűzcsapot el kell zárni.

Lapos tömlővel szerelt fali tűzcsap használata: a tűzcsap szekrényt ki kell nyitni és a sugárcső kiemelése után a dobról a teljes tömlő hosszúságot le kell csévélni. A fali tűzcsap kinyitása után az oltás helyén a sugárcső megnyitásával megkezdhető az oltás. A tűzoltás befejezésekor a fali tűzcsapot el kell zárni.

A fali tűzcsapokat szigorúan csak áramtalanítás után szabad használni.

A falitűzcsapokat és a szerelvényeiket, tartozékaikat tartalmazó szekrényeket nemzeti szabványnak megfelelő után világító kivitelű piktogrammal kell ellátni.

A tűzcsap szekrényben lévő szerelvényeket – tűzcsapcsont, tömlő, sugárcső – összeszerelt állapotban kell tartani.

Fémzár (vagy azzal egyenértékű eszköz) nélküli szerelvény szekrényben lévő tűzcsap nem tekinthető ellenőrzöttnek és készenlétben tarthatnak.

9. melléklet

50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiséget tartalmazó önálló rendeltetési egység vagy önálló rendeltetési egységen belüli, helyiségcsoport (építményrész) kiürítési számítása

Kiürítésszámítás

A 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről rendelet i.) alapján kiürítés számítással igazoljuk a maximális befogadóképességet.

Adatok:

	Szeged Tudományegyetem Fogorvostudományi
Létesítmény:	Kar
Cím:	Szeged, Tisza Lajos krt. 64.-66.
Helyiség:	Kezelő helyiség
Kockázati osztály:	KK
Megengedett időtartam (I.SZ)	1,5 min
Alapterület:	42,97 m²
Létszám:	60 fő
Ajtónyílás méret:	1 m
Útvonal hossz:	12 m

A Kiürítés Tűzvédelmi Műszaki Irányelv (Azonosító: TvMI 2.1:2015.03.05.) 5.2.8. pontja alapján a vízszintes haladási sebesség:

Létszám sűrűség:	1,396 fő/m²
Vízszintes haladási sebesség	37 m/min

A Helyiség kiürítés időtartama az útszakaszok hossza alapján:

$$t_{a1} = \sum_{i=1}^n \frac{S_{fi}}{v_i} = \underline{\underline{0,324 \text{ min}}} < 1,5 \text{ min} \rightarrow \text{Megfelelt}$$

A helyiség kiürítés időtartama a számításba vett útvonal szabad szélességének átbocsájtó képessége alapján:

$$t_{b1} = \frac{N_1}{k \cdot \sum_{i=1}^n l_{1si}} = \underline{\underline{1,439 \text{ min}}} < 1,5 \text{ min} \rightarrow \text{Megfelelt}$$

Kiürítésszámítás

A 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről rendelet i.) alapján kiürítés számítással igazoljuk a maximális befogadóképességet.

Adatok:

Létesítmény: Szeged Tudományegyetem Gyermekgyógyászati
Klinika "B" részleg
Cím: Szeged, Temesvári krt. 35-37.
Helyiség: 01. épület étterem
Kockázati osztály: KK
Megengedett időtartam (I.SZ) 1,5 min
Alapterület: 73,29 m²
Létszám: 50 fő
Ajtónyílás méret: 1 m
Útvonal hossz: 13 m

A Kiürítés Tűzvédelmi Műszaki Irányelv (Azonosító: TvMI 2.1:2015.03.05.) 5.2.8. pontja alapján a vízszintes haladási sebesség:

Létszám sűrűség: 0,682 fő/m²
Vízszintes haladási sebesség 37 m/min

A Helyiség kiürítés időtartama az útszakaszok hossza alapján:

$$t_{a1} = \sum_{i=1}^n \frac{S_{hi}}{v_i} = \underline{0,351 \text{ min}} < 1,5 \text{ min} \rightarrow \text{Megfelelt}$$

A helyiség kiürítés időtartama a számításba vett útvonal szabad szélességének átbocsájto képessége alapján:

$$t_{b1} = \frac{N_1}{k \cdot \sum_{i=1}^n l_{15zi}} = \underline{1,199 \text{ .in}} < 1,5 \text{ min} \rightarrow \text{Megfelelt}$$

Kiürítésszámítás

A 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről rendelet i.) alapján kiürítés számítással igazoljuk a maximális befogadóképességet.

Adatok:

Létesítmény: **Szeged Tudományegyetem Urológiai Klinika**

Cím: **Szeged, Kálvária sgt. 57.**

Helyiség: **D épület III. emelet étkező**

Kockázati osztály: **KK**

Megengedett időtartam (I.SZ) **1,5 min**

Alapterület: **67 m²**

Létszám: **50 fő**

Ajtónyílás méret: **1,5 m**

Útvonal hossz: **13 m**

A Kiürítés Tűzvédelmi Műszaki Irányelv (Azonosító: TvMI 2.1:2015.03.05.) 5.2.8. pontja alapján a vízszintes haladási sebesség:

Létszám sűrűség: **0,746 fő/m²**

Vízszintes haladási sebesség **37 m/min**

A Helyiség kiürítés időtartama az útszakaszok hossza alapján:

$$t_{a1} = \sum_{i=1}^n \frac{S_{hi}}{v_i} = \underline{\underline{0,351 \text{ min}}} < 1,5 \text{ min} \rightarrow \text{Megfelelt}$$

A helyiség kiürítés időtartama a számításba vett útvonal szabad szélességének átbocsájtó képessége alapján:

$$t_{b1} = \frac{N_1}{k \cdot \sum_{i=1}^n l_{1szi}} = \underline{\underline{0,799 \text{ min}}} < 1,5 \text{ min} \rightarrow \text{Megfelelt}$$

Kiürítésszámítás

A 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről rendelet i.) alapján kiürítés számítással igazoljuk a maximális befogadóképességet.

Adatok:

Létesítmény: **Szeged Tudományegyetem Fizikoterápia**

Cím: **Szeged, Kálvária sgt. 57.**

Helyiség: **1. épület étterem**

Kockázati osztály: **KK**

Megengedett időtartam (I.SZ) **1,5 min**

Alapterület: **130,54 m²**

Létszám: **70 fő**

Ajtónyílás méret: **1,5 m**

Útvonal hossz: **18 m**

A Kiürítés Tűzvédelmi Műszaki Irányelv (Azonosító: TvMI 2.1:2015.03.05.) 5.2.8. pontja alapján a vízszintes haladási sebesség:

Létszám sűrűség: **0,536 fő/m²**

Vízszintes haladási sebesség **37 m/min**

A Helyiség kiürítés időtartama az útszakaszok hossza alapján:

$$t_{a1} = \sum_{i=1}^n \frac{S_{li}}{V_i} = \underline{\underline{0,486 \text{ min}}} < 1,5 \text{ min} \rightarrow \text{Megfelelt}$$

A helyiség kiürítés időtartama a számításba vett útvonal szabad szélességének átbocsájto képessége alapján:

$$t_{b1} = \frac{N_1}{k \cdot \sum_{i=1}^n l_{iszi}} = \underline{\underline{1,119 \text{ min}}} < 1,5 \text{ min} \rightarrow \text{Megfelelt}$$

Kiürítésszámítás

A 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről rendelet i.) alapján kiürítés számítással igazoljuk a maximális befogadóképességet.

Adatok:

Létesítmény:	Szeged Tudományegyetem Gyermekgyógyászati Klinika "A"
Cím:	Szeged, Korányi fasor 14-15
Helyiség:	1. emelet előadó
Kockázati osztály:	KK
Megengedett időtartam (LSZ)	1,5 min
Alapterület:	135,25 m ²
Létszám:	200 fő
Ajtónyílás méret:	3,6 m
Útvonal hossz:	35 m

Gyermekek

Létszám sűrűség:	1,479 fő/m ²
Vízszintes haladási sebesség	37 m/min

A Helyiség kiürítés időtartama az útszakaszok hossza alapján:

$$t_{a1} = \sum_{i=1}^n \frac{S_{li}}{v_i} = \underline{0,946 \text{ min}} \quad < 1,5 \text{ min} \rightarrow \text{Megfelelt}$$

A helyiség kiürítés időtartama a számításba vett útvonal szabad szélességének átbocsájtó képessége alapján:

$$t_{b1} = \frac{N_1}{k \cdot \sum_{i=1}^n l_{sz1}} = \underline{1,332 \text{ min}} \quad < 1,5 \text{ min} \rightarrow \text{Megfelelt}$$

Kiürítésszámítás

A 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről rendelet i.) alapján kiürítés számítással igazoljuk a maximális befogadóképességet.

Adatok:

Létesítmény:	Szeged Tudományegyetem Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika
Cím:	Szeged, Korányi fasor 6-8
Helyiség:	1. emelet előadó
Kockázati osztály:	KK
Megengedett időtartam (I.SZ)	1,5 min
Alapterület:	119,18 m ²
Létszám:	160 fő
Ajtónyílás méret:	2,6 m
Útvonal hossz:	35 m

Gyermekek

Létszám sűrűség:	1,343 fő/m ²
Vízszintes haladási sebesség	37 m/min

A Helyiség kiürítés időtartama az útszakaszok hossza alapján:

$$t_{a1} = \sum_{i=1}^n \frac{S_{fi}}{v_i} = \underline{0,946 \text{ min}} < 1,5 \text{ min} \rightarrow \text{Megfelelt}$$

A helyiség kiürítés időtartama a számításba vett útvonal szabad szélességének átbocsájto képessége alapján:

$$t_{b1} = \frac{N_1}{k \cdot \sum_{i=1}^n l_{iszi}} = \underline{1,476 \text{ min}} < 1,5 \text{ min} \rightarrow \text{Megfelelt}$$

Kiürítésszámítás

A 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről rendelet i.) alapján kiürítés számítással igazoljuk a maximális befogadóképességet.

Adatok:

Létesítmény:	Szeged Tudományegyetem Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika
Cím:	Szeged, Korányi fasor 6-8
Helyiség:	I. emelet könyvtár
Kockázati osztály:	KK
Megengedett időtartam (I.SZ)	1,5 min
Alapterület:	55,18 m ²
Létszám:	60 fő
Ajtónyílás méret:	1,3 m
Útvonal hossz:	15 m

Gyermekek

Létszám sűrűség:	1,087 fő/m ²
Vízszintes haladási sebesség	37 m/min

A Helyiség kiürítés időtartama az útszakaszok hossza alapján:

$$t_{a1} = \sum_{i=1}^n \frac{S_{fi}}{v_i} = \underline{\underline{0,405 \text{ min}}} < 1,5 \text{ min} \rightarrow \text{Megfelelt}$$

A helyiség kiürítés időtartama a számításba vett útvonal szabad szélességének átbocsájtó képessége alapján:

$$t_{b1} = \frac{N_i}{k \cdot \sum_{i=1}^n l_{isz_i}} = \underline{\underline{1,107 \text{ min}}} < 1,5 \text{ min} \rightarrow \text{Megfelelt}$$

10. melléklet

A területen lévő tűzoltó készülékek oltóanyag-egység követelmény szerinti leosztása és valódi oltóanyag-egység összevetése önálló rendeltetési egységenként

Létesítmény:		Szeged Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar			
Cím:		Szeged, Tisza Lajos krt. 64.-66.			
Önálló rendeltetési egység:		Alagsor			
Sor	Készenléti hely	Gyártmány	Töltet mennyiség	Oltás - teljesítmény	Oltóanyag egység
1	Alagsor lift 'B'	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
2	Alagsor kazán	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
3	Alagsor raktár	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
4	Alagsor raktár	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
5	Alagsor	Viktoria	P6	34A, 183B, C	10
6	Alagsor	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
Összesített oltásteljesítmény:					60
Önálló rendeltetési terület alapterülete [m2]:					851,24
Robbanásveszélyes anyag tárolása történik-e:					Igen
Oltóegység szükséglet [OE]:					33
Biztosítható:			4 db 27 A 144 B (36)		
Minősítés:		Önálló rendeltetési egység tűzvédelme MEGFELELŐ			

Létesítmény:		Szeged Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar			
Cím:		Szeged, Tisza Lajos krt. 64.-66.			
Önáló rendeltetési egység:		Magasföldszint			
Sor	Készenléti hely	Gyártmány	Töltet mennyiség	Oltás - teljesítmény	Oltóanyag egység
1	Földszint előtér váró	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
2	Földszint jobbra	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
3	Földszint	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
4	Alagsorba lefelé lép.	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
Összesített oltásteljesítmény:					40
Önálló rendeltetési terület alapterülete [m2]:					861,70
Robbanásveszélyes anyag tárolása történik-e:					Igen
Oltóegység szükséglet [OE]:					33
Biztosítható:				4 db 27 A 144 B (36)	
Minősítés:		Önálló rendeltetési egység tűzvédelme MEGFELELŐ			

Létesítmény:		Szeged Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar			
Cím:		Szeged, Tisza Lajos krt. 64.-66.			
Önálló rendeltetési egység:		1. emelet			
Sor	Készenléti hely	Gyártmány	Töltet mennyiség	Oltás - teljesítmény	Oltóanyag egység
1	1. emelet lift 'A' fog p.	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
2	1. emelet lift 'B'	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
3	1. emelet Röntgen	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
4	1. emelet	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
Összesített oltásteljesítmény:					40
Önálló rendeltetési terület alapterülete [m2]:					857,40
Robbanásveszélyes anyag tárolása történik-e:					Igen
Oltóegység szükséglet [OE]:					33
Biztosítható:				4 db 27 A 144 B (36)	
Minősítés:		Önálló rendeltetési egység tűzvédelme MEGFELELŐ			

Létesítmény:		Szeged Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar			
Cím:		Szeged, Tisza Lajos krt. 64.-66.			
Önálló rendeltetési egység:		2. emelet			
Sor	Készenléti hely	Gyártmány	Töltet mennyiség	Oltás - teljesítmény	Oltóanyag egység
1	2. emelet lift 'B'	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
2	2. emelet folyolyosó	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
3	2. emelet	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
4	2. emelet	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
Összesített oltásteljesítmény:					40
Önálló rendeltetési terület alapterülete [m2]:					857,40
Robbanásveszélyes anyag tárolása történik-e:					Igen
Oltóegység szükséglet [OE]:					33
Biztosítható:				4 db 27 A 144 B (36)	
Minősítés:		Önálló rendeltetési egység tűzvédelme MEGFELELŐ			

Létesítmény:		Szeged Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar			
Cím:		Szeged, Tisza Lajos krt. 64.-66.			
Önálló rendeltetési egység:		3. emelet			
Sor	Készletléti hely	Gyártmány	Töltet mennyiség	Oltás - teljesítmény	Oltóanyag egység
1	3. emelet lift 'B'	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
2	3. emelet lift 'A'	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
3	3. emelet	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
4	3. emelet	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
Összesített oltásteljesítmény:					40
Önálló rendeltetési terület alapterülete [m2]:					765,40
Robbanásveszélyes anyag tárolása történik-e:					Igen
Oltóegység szükséglet [OE]:					30
Biztosítható:				4 db 27 A 144 B (36)	
Minősítés:		Önálló rendeltetési egység tűzvédelme MEGFELELŐ			

Létesítmény:		Szeged Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar			
Cím:		Szeged, Tisza Lajos krt. 64.-66.			
Önálló rendeltetési egység:		Tetőtér			
Sor	Készletléti hely	Gyártmány	Töltet mennyiség	Oltás - teljesítmény	Oltóanyag egység
1	Tetőtér	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
Összesített oltásteljesítmény:					10
Önálló rendeltetési terület alapterülete [m2]:					78,50
Robbanásveszélyes anyag tárolása történik-e:					Nem
Oltóegység szükséglet [OE]:					3
Biztosítható:				1 db 13 A 70 B (4)	
Minősítés:		Önálló rendeltetési egység tűzvédelme MEGFELELŐ			

Létesítmény:		Szeged Tudományegyetem Gyermekgyógyászati Klinika "A" részleg			
Cím:		Szeged, Korányi fasor 14-15			
Önálló rendeltetési egység:		Alagsor			
Sor	Készenléti hely	Gyártmány	Töltet mennyiség	Oltás - teljesítmény	Oltóanyag egység
1	Alagsor 08.	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
2	Alagsor elekt. Fők.	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
3	Tisztaruha 05	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
4	Alagsor 050.		CO2		
5	Alagsor 039.	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
6	Alagsor művese		CO2		10
7	Alagsor művese	Rozmaring		34A, 183B, C	10
Összesített oltásteljesítmény:					70
Önálló rendeltetési terület alapterülete [m2]:					1202,90
Robbanásveszélyes anyag tárolása történik-e:					Igen
Oltóegység szükséglet [OE]:					42
Biztosítható:				5 db 27 A 144 B (45)	
Minősítés:		Önálló rendeltetési egység tűzvédelme MEGFELELŐ			

Létesítmény:		Szeged Tudományegyetem Gyermekgyógyászati Klinika "A" részleg			
Cím:		Szeged, Korányi fasor 14-15			
Önálló rendeltetési egység:		Magasföldszint			
Sor	Készenléti hely	Gyártmány	Töltet mennyiség	Oltás - teljesítmény	Oltóanyag egység
1	Oktató terem	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
2	Folyosó	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
3	Folyosó	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
4	Folyosó	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
5	Folyosó	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
6	Porta	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
7	Porta	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
Összesített oltásteljesítmény:					70
Önálló rendeltetési terület alapterülete [m2]:					932,88
Robbanásveszélyes anyag tárolása történik-e:					Igen
Oltóegység szükséglet [OE]:					33
Biztosítható:				4 db 27 A 144 B (36)	
Minősítés:	Önálló rendeltetési egység tűzvédelme MEGFELELŐ				

Létesítmény:		Szeged Tudományegyetem Gyermekgyógyászati Klinika "A" részleg			
Cím:		Szeged, Korányi fasor 14-15			
Önálló rendeltetési egység:		I. emelet			
Sor	Készenléti hely	Gyártmány	Töltet mennyiség	Oltás - teljesítmény	Oltóanyag egység
1	Folyosó	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
2	Folyosó	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
3	Folyosó	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
4	Folyosó	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
5	Oktató terem	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
Összesített oltásteljesítmény:					50
Önálló rendeltetési terület alapterülete [m2]:					1003,98
Robbanásveszélyes anyag tárolása történik-e:					Igen
Oltóegység szükséglet [OE]:					
Biztosítható:				4 db 27 A 144 B (36)	
Minősítés:	Önálló rendeltetési egység tűzvédelme MEGFELELŐ				

Létesítmény:		Szeged Tudományegyetem Gyermekgyógyászati Klinika "A" részleg			
Cím:		Szeged, Korányi fasor 14-15			
Önálló rendeltetési egység:		II. emelet			
Sor	Készenléti hely	Gyártmány	Töltet mennyiség	Oltás - teljesítmény	Oltóanyag egység
1	Folyosó	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
2	Folyosó	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
3	Folyosó	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
4	Folyosó	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
5	219. labor	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
6	210. nagy labor	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
7	204. gen. labor	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
8	203. szoba	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
9	Labor	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
10	211. kis gen.	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
11	212. kutató l.	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
Összesített oltásteljesítmény:					11
Önálló rendeltetési terület alapterülete [m2]:					1065,84
Robbanásveszélyes anyag tárolása történik-e:					Igen
Oltóegység szükséglet [OE]:					42
Biztosítható:				5 db 27 A 144 B (45)	
Minősítés:	Önálló rendeltetési egység tűzvédelme MEGFELELŐ				

Létesítmény:		Szeged Tudományegyetem Gyermekgyógyászati Klinika "A" részleg			
Cím:		Szeged, Korányi fasor 14-15			
Önálló rendeltetési egység:		III. emelet			
Sor	Készenléti hely	Gyártmá ny	Töltet mennyiség	Oltás - teljesítmény	Oltóanyag egység
1	308. szoba	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
2	lift gépház	Victória	P6	34A, 183B, C	10
3	folyosó	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
4	folyosó	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
5	folyosó	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
6	folyosó	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
7	folyosó	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
8	folyosó	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
9	folyosó	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
10	folyosó	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
11	folyosó	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
12	folyosó	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
Összesített oltásteljesítmény:					120
Önálló rendeltetési terület alapterülete [m2]:					1063,20
Robbanásveszélyes anyag tárolása történik-e:					Igen
Oltóegység szükséglet [OE]:					42
Biztosítható:				5 db 27 A 144 B (45)	
Minősítés :		Önálló rendeltetési egység tűzvédelme MEGFELELŐ			

Létesítmény:		Szeged Tudományegyetem Gyermekgyógyászati Klinika "A" részleg			
Cím:		Szeged, Temesvári krt. 35-37			
Önálló rendeltetési egység:		01. épület alagsor			
Sor	Készenléti hely	Gyártmány	Töltet mennyiség	Oltás - teljesítmény	Oltóanyag egység
1	mosoda	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
2	folyosó	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
3	kazánház	Rollexco	P12	55A 233B,C	15
4	kazánház	Rollexco	P12	55A, 233B, C	15
Összesített oltásteljesítmény:					50
Önálló rendeltetési terület alapterülete [m2]:					475,00
Robbanásveszélyes anyag tárolása történik-e:					Igen
Oltóegység szükséglet [OE]:					21
Biztosítható:				2 db 43 A 183 B (24)	
Minősítés:		Önálló rendeltetési egység tűzvédelme MEGFELELŐ			

Létesítmény:		Szeged Tudományegyetem Gyermekgyógyászati Klinika "A" részleg			
Cím:		Szeged, Temesvári krt. 35-37			
Önálló rendeltetési egység:		01. épület magASFöldszint			
Sor	Készenléti hely	Gyártmány	Töltet mennyiség	Oltás - teljesítmény	Oltóanyag egység
1	folyosó	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
2	folyosó	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
3	folyosó	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
4	váró	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
5	röntgen	Ifex	P6	34A, 233B, C	10
Összesített oltásteljesítmény:					50
Önálló rendeltetési terület alapterülete [m2]:					509,92
Robbanásveszélyes anyag tárolása történik-e:					Igen
Oltóegység szükséglet [OE]:					24
Biztosítható:				3 db 27 A 144 B (27)	
Minősítés:		Önálló rendeltetési egység tűzvédelme MEGFELELŐ			

Létesítmény:		Szeged Tudományegyetem Gyermekgyógyászati Klinika "A" részleg			
Cím:		Szeged, Temesvári krt. 35-37			
Önálló rendeltetési egység:		01. épület I. emelet			
Sor	Készenléti hely	Gyártmány	Töltet mennyiség	Oltás - teljesítmény	Oltóanyag egység
1	folyosó	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
2	folyosó	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
3	folyosó	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
Összesített oltásteljesítmény:					20
Önálló rendeltetési terület alapterülete [m2]:					530,40
Robbanásveszélyes anyag tárolása történik-e:					Igen
Oltóegység szükséglet [OE]:					24
Biztosítható:				3 db 27 A 144 B (27)	
Minősítés:	Önálló rendeltetési egység tűzvédelme MEGFELELŐ				

Létesítmény:		Szeged Tudományegyetem Gyermekgyógyászati Klinika "A" részleg			
Cím:		Szeged, Temesvári krt. 35-37			
Önálló rendeltetési egység:		01. épület Tetőtér			
Sor	Készenléti hely	Gyártmány	Töltet mennyiség	Oltás - teljesítmény	Oltóanyag egység
1	folyosó	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
2	folyosó	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
Összesített oltásteljesítmény:					20
Önálló rendeltetési terület alapterülete [m2]:					198,77
Robbanásveszélyes anyag tárolása történik-e:					Igen
Oltóegység szükséglet [OE]:					12
Biztosítható:				2 db 27 A 144 B (18)	
Minősítés:	Önálló rendeltetési egység tűzvédelme MEGFELELŐ				

Létesítmény:		Szeged Tudományegyetem Gyermekgyógyászati Klinika "A" részleg			
Cím:		Szeged, Temesvári krt. 35-37			
Önálló rendeltetési egység:		02. épület Földszint			
Sor	Készenléti hely	Gyártmány	Töltet mennyiség	Oltás - teljesítmény	Oltóanyag egység
1	folyosó	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
2	folyosó	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
Összesített oltásteljesítmény:					20
Önálló rendeltetési terület alapterülete [m2]:					201,95
Robbanásveszélyes anyag tárolása történik-e:					Igen
Oltóegység szükséglet [OE]:					15
Biztosítható:				2 db 27 A 144 B (18)	
Minősítés:		Önálló rendeltetési egység tűzvédelme MEGFELELŐ			

Létesítmény:		Szeged Tudományegyetem Gyermekgyógyászati Klinika "A" részleg			
Cím:		Szeged, Temesvári krt. 35-37			
Önálló rendeltetési egység:		03. épület Földszint			
Sor	Készenléti hely	Gyártmány	Töltet mennyiség	Oltás - teljesítmény	Oltóanyag egység
1	gyógyszertár	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
Összesített oltásteljesítmény:					10
Önálló rendeltetési terület alapterülete [m2]:					162,80
Robbanásveszélyes anyag tárolása történik-e:					Igen
Oltóegység szükséglet [OE]:					
Biztosítható:				4 db 27 A 144 B (36)	
Minősítés:		Önálló rendeltetési egység tűzvédelme MEGFELELŐ			

Létesítmény:		Szeged Tudományegyetem Gyermekgyógyászati Klinika "A" részleg			
Cím:		Szeged, Temesvári krt. 35-37			
Önálló rendeltetési egység:		04. épület Földszint			
Sor	Készletléti hely	Gyártmány	Töltet mennyiség	Oltás - teljesítmény	Oltóanyag egység
1	gyógyszertár	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
2	folyosó	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
Összesített oltásteljesítmény:					20
Önálló rendeltetési terület alapterülete [m2]:					123,01
Robbanásveszélyes anyag tárolása történik-e:					Igen
Oltóegység szükséglet [OE]:					12
Biztosítható:				2 db 27 A 144 B (18)	
Minősítés:	Önálló rendeltetési egység tűzvédelme MEGFELELŐ				

Létesítmény:		Szeged Tudományegyetem Gyermekgyógyászati Klinika "A" részleg			
Cím:		Szeged, Temesvári krt. 35-37			
Önálló rendeltetési egység:		04. épület emelet			
Sor	Készletléti hely	Gyártmány	Töltet mennyiség	Oltás - teljesítmény	Oltóanyag egység
1	gyógyszertár	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
2	folyosó	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
Összesített oltásteljesítmény:					20
Önálló rendeltetési terület alapterülete [m2]:					121,47
Robbanásveszélyes anyag tárolása történik-e:					Igen
Oltóegység szükséglet [OE]:					12
Biztosítható:				2 db 27 A 144 B (18)	
Minősítés:	Önálló rendeltetési egység tűzvédelme MEGFELELŐ				

Létesítmény:		Szeged Tudományegyetem Gyermekgyógyászati Klinika "A" részleg			
Cím:		Szeged, Temesvári krt. 35-37			
Önálló rendeltetési egység:		05. épület			
Sor	Készenléti hely	Gyártmány	Töltet mennyiség	Oltás - teljesítmény	Oltóanyag egység
1	Előtér	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
Összesített oltásteljesítmény:					10
Önálló rendeltetési terület alapterülete [m2]:					79,24
Robbanásveszélyes anyag tárolása történik-e:					Igen
Oltóegység szükséglet [OE]:					9
Biztosítható:				1 db 27 A 144 B (9)	
Minősítés:	Önálló rendeltetési egység tűzvédelme MEGFELELŐ				

Létesítmény:		Szeged Tudományegyetem Gyermekgyógyászati Klinika "A" részleg			
Cím:		Szeged, Temesvári krt. 35-37			
Önálló rendeltetési egység:		05. épület tetőtér			
Sor	Készenléti hely	Gyártmány	Töltet mennyiség	Oltás - teljesítmény	Oltóanyag egység
1	Előtér	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
Összesített oltásteljesítmény:					10
Önálló rendeltetési terület alapterülete [m2]:					18,33
Robbanásveszélyes anyag tárolása történik-e:					Igen
Oltóegység szükséglet [OE]:					6
Biztosítható:				1 db 27 A 144 B (9)	
Minősítés:	Önálló rendeltetési egység tűzvédelme MEGFELELŐ				

Létesítmény:		Szeged Tudományegyetem Gyermekgyógyászati Klinika "A" részleg			
Cím:		Szeged, Temesvári krt. 35-37			
Önálló rendeltetési egység:		10. épület földszint			
Sor	Készenléti hely	Gyártmány	Töltet mennyiség	Oltás - teljesítmény	Oltóanyag egység
1	Előtér	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
2	Folyosó	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
Összesített oltásteljesítmény:					10
Önálló rendeltetési terület alapterülete [m2]:					110,46
Robbanásveszélyes anyag tárolása történik-e:					Igen
Oltóegység szükséglet [OE]:					12
Biztosítható:				2 db 27 A 144 B (18)	
Minősítés:	Önálló rendeltetési egység tűzvédelme MEGFELELŐ				

Létesítmény:		Szeged Tudományegyetem Gyermekgyógyászati Klinika "A" részleg			
Cím:		Szeged, Temesvári krt. 35-37			
Önálló rendeltetési egység:		10. épület tetőtér			
Sor	Készenléti hely	Gyártmány	Töltet mennyiség	Oltás - teljesítmény	Oltóanyag egység
1	Előtér	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
2	Folyosó	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
Összesített oltásteljesítmény:					20
Önálló rendeltetési terület alapterülete [m2]:					121,95
Robbanásveszélyes anyag tárolása történik-e:					Igen
Oltóegység szükséglet [OE]:					12
Biztosítható:				2 db 27 A 144 B (18)	
Minősítés:	Önálló rendeltetési egység tűzvédelme MEGFELELŐ				

Létesítmény:		Szeged Tudományegyetem Gyermekgyógyászati Klinika "A" részleg			
Cím:		Szeged, Temesvári krt. 35-37			
Önálló rendeltetési egység:		12. épület földszint			
Sor	Készenléti hely	Gyártmány	Töltet mennyiség	Oltás - teljesítmény	Oltóanyag egység
1	Előtér	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
2	Folyosó	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
Összesített oltásteljesítmény:					20
Önálló rendeltetési terület alapterülete [m2]:					164,55
Robbanásveszélyes anyag tárolása történik-e:					Igen
Oltóegység szükséglet [OE]:					12
Biztosítható:				2 db 27 A 144 B (18)	
Minősítés:	Önálló rendeltetési egység tűzvédelme MEGFELELŐ				

Létesítmény:		Szeged Tudományegyetem Gyermekgyógyászati Klinika "A" részleg			
Cím:		Szeged, Temesvári krt. 35-37			
Önálló rendeltetési egység:		12. épület tetőtér			
Sor	Készenléti hely	Gyártmány	Töltet mennyiség	Oltás - teljesítmény	Oltóanyag egység
1	Előtér	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
2	Folyosó	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
Összesített oltásteljesítmény:					20
Önálló rendeltetési terület alapterülete [m2]:					170,39
Robbanásveszélyes anyag tárolása történik-e:					Igen
Oltóegység szükséglet [OE]:					12
Biztosítható:				2 db 27 A 144 B (18)	
Minősítés:		Önálló rendeltetési egység tűzvédelme MEGFELELŐ			

Létesítmény:		Szeged Tudományegyetem Gyermekgyógyászati Klinika "C" részleg			
Cím:		Szeged, Boldogasszony sgt. 15.			
Önálló rendeltetési egység:		Alagsor			
Sor	Készenléti hely	Gyártmány	Töltet mennyiség	Oltás - teljesítmény	Oltóanyag egység
1	közlekedő	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
2	öltöző	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
3	kazánház	Rollexco	P12	55A, 233B, C	15
Összesített oltásteljesítmény:					
Önálló rendeltetési terület alapterülete [m2]:					242,44
Robbanásveszélyes anyag tárolása történik-e:					Igen
Oltóegység szükséglet [OE]:					15
Biztosítható:				2 db 27 A 144 B (18)	
Minősítés:		Önálló rendeltetési egység tűzvédelme MEGFELELŐ			

Létesítmény:		Szeged Tudományegyetem Gyermekgyógyászati Klinika "C" részleg			
Cím:		Szeged, Boldogasszony sgt. 15.			
Önálló rendeltetési egység:		Magasföldszint			
Sor	Készenléti hely	Gyártmány	Töltet mennyiség	Oltás - teljesítmény	Oltóanyag egység
1	előtér	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
2	előtér	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
3	könyvtár	Maxima	CO5	89B, C	5
4	Porta	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
Összesített oltásteljesítmény:					35
Önálló rendeltetési terület alapterülete [m2]:					426,22
Robbanásveszélyes anyag tárolása történik-e:					Igen
Oltóegység szükséglet [OE]:					21
Biztosítható:				3 db 27 A 144 B (27)	
Minősítés:		Önálló rendeltetési egység tűzvédelme MEGFELELŐ			

Létesítmény:		Szeged Tudományegyetem Gyermekgyógyászati Klinika "C" részleg			
Cím:		Szeged, Boldogasszony sgt. 15.			
Önálló rendeltetési egység:		Félemelet			
Sor	Készenléti hely	Gyártmány	Töltet mennyiség	Oltás - teljesítmény	Oltóanyag egység
1	raktár	Maxima	CO2	55B C	3
2	raktár	Maxima	CO2	55B C	3
Összesített oltásteljesítmény:					
Önálló rendeltetési terület alapterülete [m2]:					37,24
Robbanásveszélyes anyag tárolása történik-e:					Igen
Oltóegység szükséglet [OE]:					6
Biztosítható:				2 db 55 B, C (6)	
Minősítés:		Önálló rendeltetési egység tűzvédelme MEGFELELŐ			

Létesítmény:		Szeged Tudományegyetem Gyermekgyógyászati Klinika "C" részleg			
Cím:		Szeged, Boldogasszony sgt. 15.			
Önálló rendeltetési egység:		Emelet			
Sor	Készenléti hely	Gyártmány	Töltet mennyiség	Oltás - teljesítmény	Oltóanyag egység
1	előtér	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
2	folyosó	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
Összesített oltásteljesítmény:					20
Önálló rendeltetési terület alapterülete [m2]:					254,62
Robbanásveszélyes anyag tárolása történik-e:					Igen
Oltóegység szükséglet [OE]:					15
Biztosítható:				2 db 27 A 144 B (18)	
Minősítés:		Önálló rendeltetési egység tűzvédelme MEGFELELŐ			

Létesítmény:		Szeged Tudományegyetem Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika			
Cím:		Szeged, Korányi fasor 6.			
Önálló rendeltetési egység:		Pince			
Sor	Készletléti hely	Gyártmány	Töltet mennyiség	Oltás - teljesítmény	Oltóanyag egység
1	folyosó	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
2	folyosó	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
3	folyosó	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
4	kazánház	Rollexco	P12	55A, 233B, C	15
Összesített oltásteljesítmény:					45
Önálló rendeltetési terület alapterülete [m2]:					1136,70
Robbanásveszélyes anyag tárolása történik-e:					Igen
Oltóegység szükséglet [OE]:					42
Biztosítható:				3 db 34 A (30) 1 db 55A 233 B (15)	
Minősítés:	Önálló rendeltetési egység tűzvédelme MEGFELELŐ				

Létesítmény:	Szeged Tudományegyetem Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika				
Cím:	Szeged, Korányi fasor 6.				
Önálló rendeltetési egység:	Alagsor				
Sor	Készletléti hely	Gyártmány	Töltet mennyiség	Oltás - teljesítmény	Oltóanyag egység
1	folyosó	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
2	folyosó	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
3	folyosó	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
4	porta	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
5	szennyestároló	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
6	váró	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
7	Hőközpont	Rollexco	P12	55A, 233B, C	15
Összesített oltásteljesítmény:					75
Önálló rendeltetési terület alapterülete [m2]:					1347,40
Robbanásveszélyes anyag tárolása történik-e:					Igen
Oltóegység szükséglet [OE]:					48
Biztosítható:				6 db 27 A 144 B (54)	

Minősítés: Önálló rendeltetési egység tűzvédelme **MEGFELELŐ**

Létesítmény:		Szeged Tudományegyetem Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika			
Cím:		Szeged, Korányi fasor 6.			
Önálló rendeltetési egység:		Magasföldszint			
Sor	Készletléti hely	Gyártmány	Töltet mennyiség	Oltás - teljesítmény	Oltóanyag egység
1	folyosó	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
2	folyosó	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
3	folyosó	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
4	nővérszoba	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
5	folyosó	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
6	folyosó	maxima	CO2	55B, C	3
Összesített oltásteljesítmény:					53
Önálló rendeltetési terület alapterülete [m2]:					1102,60
Robbanásveszélyes anyag tárolása történik-e:					Igen
Oltóegység szükséglet [OE]:					42
Biztosítható:				5 db 27 A 144 B (45)	
Minősítés:	Önálló rendeltetési egység tűzvédelme MEGFELELŐ				

Létesítmény:	Szeged Tudományegyetem Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika				
Cím:	Szeged, Korányi fasor 6.				
Önálló rendeltetési egység:	I. emelet				
Sor	Készletléti hely	Gyártmány	Töltet mennyiség	Oltás - teljesítmény	Oltóanyag egység
1	folyosó	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
2	folyosó	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
3	nővérszoba	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
4	előadó	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
5	előadó	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
Összesített oltásteljesítmény:					50
Önálló rendeltetési terület alapterülete [m2]:					1181,18
Robbanásveszélyes anyag tárolása történik-e:					Igen
Oltóegység szükséglet [OE]:					42
Biztosítható:				5 db 27 A 144 B (45)	

Minősítés:	Önálló rendeltetési egység tűzvédelme MEGFELELŐ
------------	--

Létesítmény:		Szeged Tudományegyetem Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika			
Cím:		Szeged, Korányi fasor 6.			
Önálló rendeltetési egység:		II. emelet			
Sor	Készletléti hely	Gyártmány	Töltet mennyiség	Oltás - teljesítmény	Oltóanyag egység
1	folyosó	Kodreta	P6	34A, 183B, C	10
2	folyosó	Kodreta	P6	34A, 183B, C	10
3	folyosó	Kodreta	P6	34A, 183B, C	10
4	folyosó	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
5	folyosó	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
6	folyosó	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
7	folyosó	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
Összesített oltásteljesítmény:					
Önálló rendeltetési terület alapterülete [m2]:					1181,18
Robbanásveszélyes anyag tárolása történik-e:					Igen
Oltóegység szükséglet [OE]:					42
Biztosítható:				5 db 27 A 144 B (45)	
Minősítés:	Önálló rendeltetési egység tűzvédelme MEGFELELŐ				

Létesítmény:	Szeged Tudományegyetem Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika				
Cím:	Szeged, Korányi fasor 6.				
Önálló rendeltetési egység:	III. emelet				
Sor	Készletléti hely	Gyártmány	Töltet mennyiség	Oltás - teljesítmény	Oltóanyag egység
1	előtér	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
2	folyosó	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
3	folyosó	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
4	folyosó	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
5	raktár	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
6	raktár	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
7	gondnoki szoba	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
Összesített oltásteljesítmény:					70
Önálló rendeltetési terület alapterülete [m2]:					1181,18
Robbanásveszélyes anyag tárolása történik-e:					Igen

Oltóegység szükséglet [OE]:	42
Biztosítható:	5 db 27 A 144 B (45)
Minősítés:	Önálló rendeltetési egység tűzvédelme MEGFELELŐ

Létesítmény:		Szeged Tudományegyetem Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika			
Cím:		Szeged, Korányi fasor 6.			
Önálló rendeltetési egység:		Tetőtér			
Sor	Készenléti hely	Gyártmány	Töltet mennyiség	Oltás - teljesítmény	Oltóanyag egység
1	telefon központ	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
2	telefon központ	Ifex	P6	34A, 233B, C	10
3	lift gépház	Maxima	CO2	34B, C	2
4	lift gépház	Maxima	CO2	34B, C	2
5	folyosó	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
6	állatház előtér	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
7	állatház előtér	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
Önálló rendeltetési terület alapterülete [m2]:					480,27
Robbanásveszélyes anyag tárolása történik-e:					Igen
Oltóegység szükséglet [OE]:					21
Biztosítható:				3 db 27 A 144 B (27)	
Minősítés:	Önálló rendeltetési egység tűzvédelme MEGFELELŐ				

Létesítmény:	Szeged Tudományegyetem II. Kórház Urológiai Klinika				
Cím:	Szeged, Kálvária sgt. 57.				
Önálló rendeltetési egység:	kórházi osztály				
Sor	Készenléti hely	Gyártmány	Töltet mennyiség	Oltás - teljesítmény	Oltóanyag egység
1	folyosó	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
2	lépcsőház	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
3	tároló	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
Összesített oltásteljesítmény:					30
Önálló rendeltetési terület alapterülete [m2]:					762,90
Robbanásveszélyes anyag tárolása történik-e:					Igen

Oltóegység szükséglet [OE]:					30
Biztosítható:				3 db 34 A 183 B (30)	
Minősítés:		Önálló rendeltetési egység tűzvédelme MEGFELELŐ			
Létesítmény:		Szeged Tudományegyetem II. Kórház Krónikus Belgyógyászat			
Cím:		Szeged, Kálvária sgt. 57.			
Önálló rendeltetési egység:		kórházi osztály			
Sor	Készletléti hely	Gyártmány	Töltet mennyiség	Oltás - teljesítmény	Oltóanyag egység
1	folyosó	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
2	folyosó	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
3	folyosó	Rollexco	P6	34A, 183B, C	10
Összesített oltásteljesítmény:					
Önálló rendeltetési terület alapterülete [m2]:					669,57
Robbanásveszélyes anyag tárolása történik-e:					Igen
Oltóegység szükséglet [OE]:					21
Biztosítható:				3 db 27 A 144 B (27)	
Minősítés:		Önálló rendeltetési egység tűzvédelme MEGFELELŐ			