



Távfűtő vezeték elem kiosztás, alátámasztás és rögzítési pontok

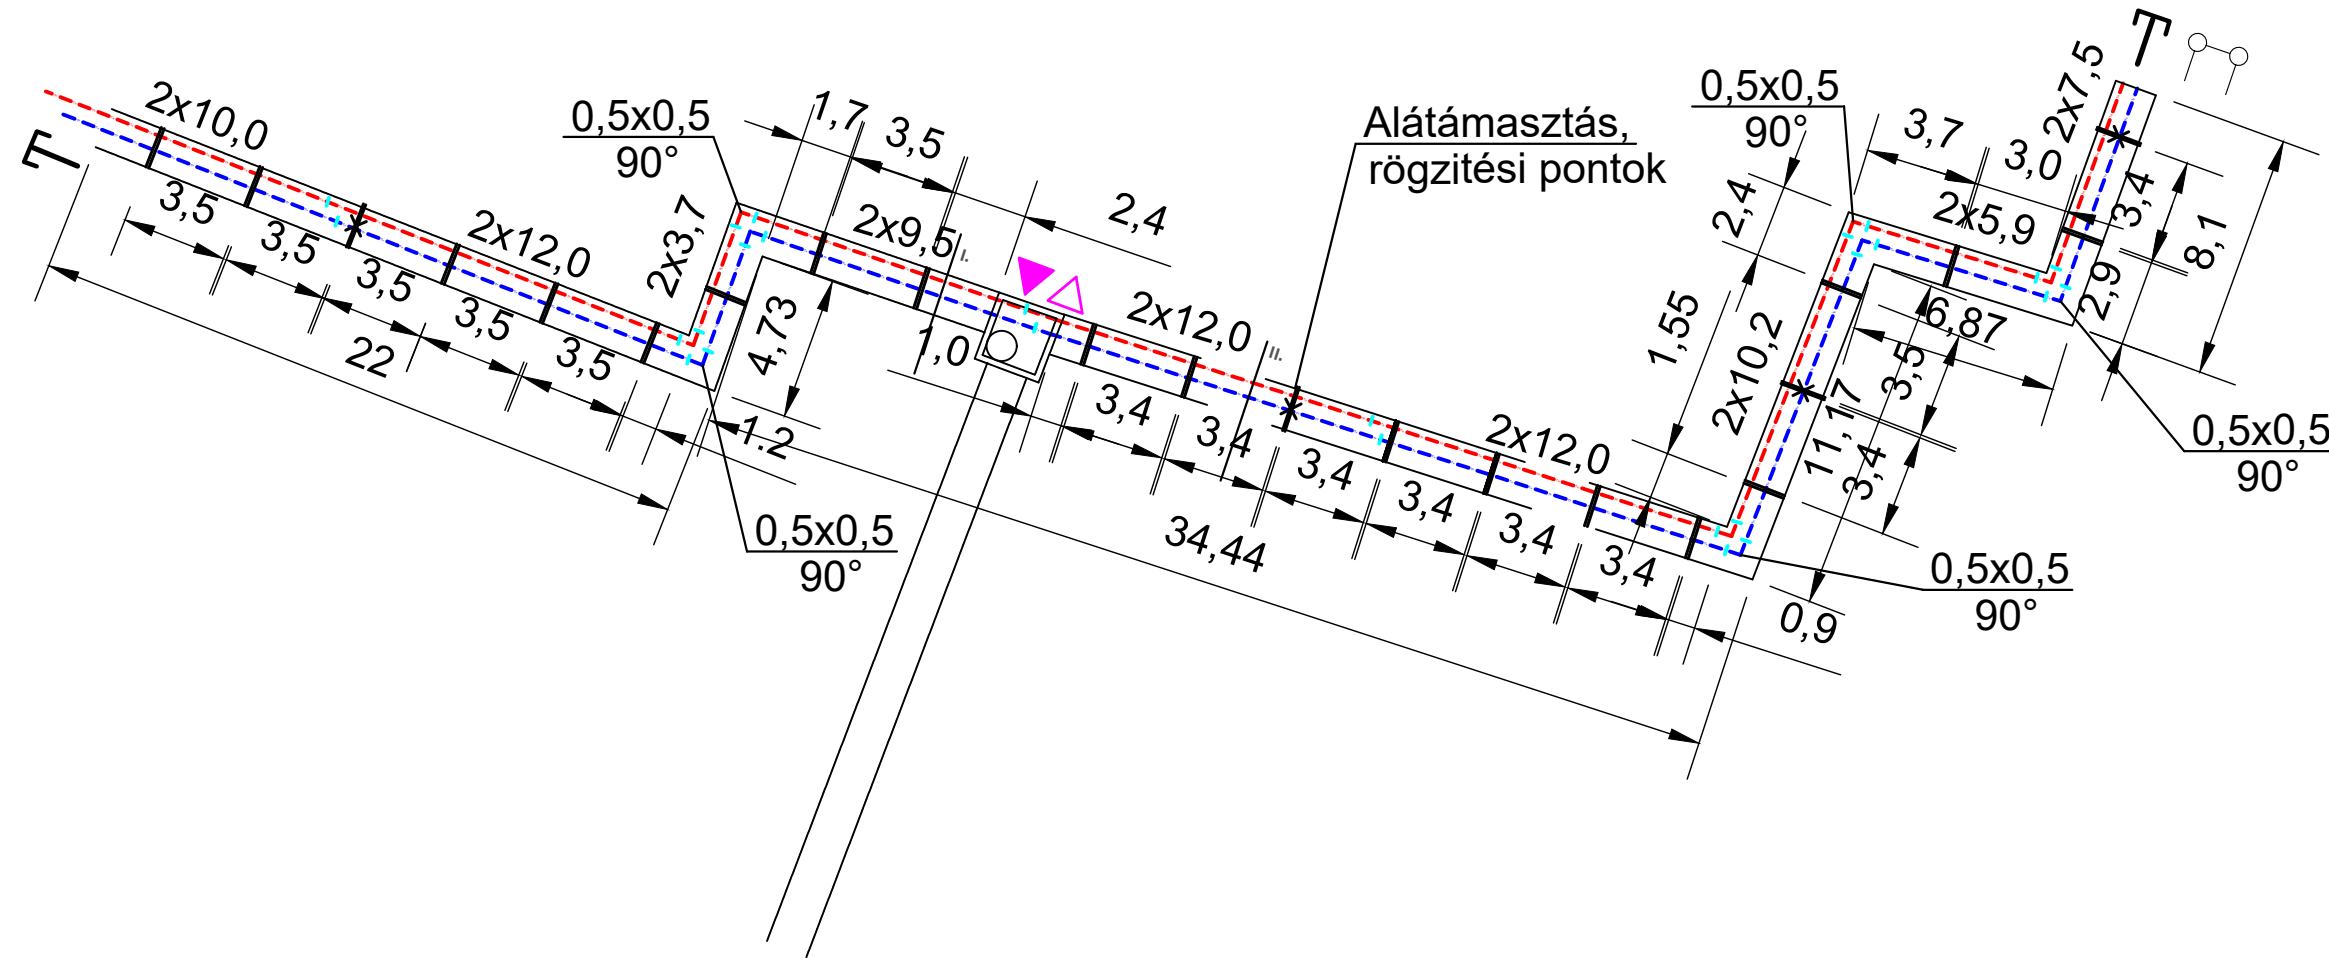

Gőzvezeték vezeték elem kiosztás

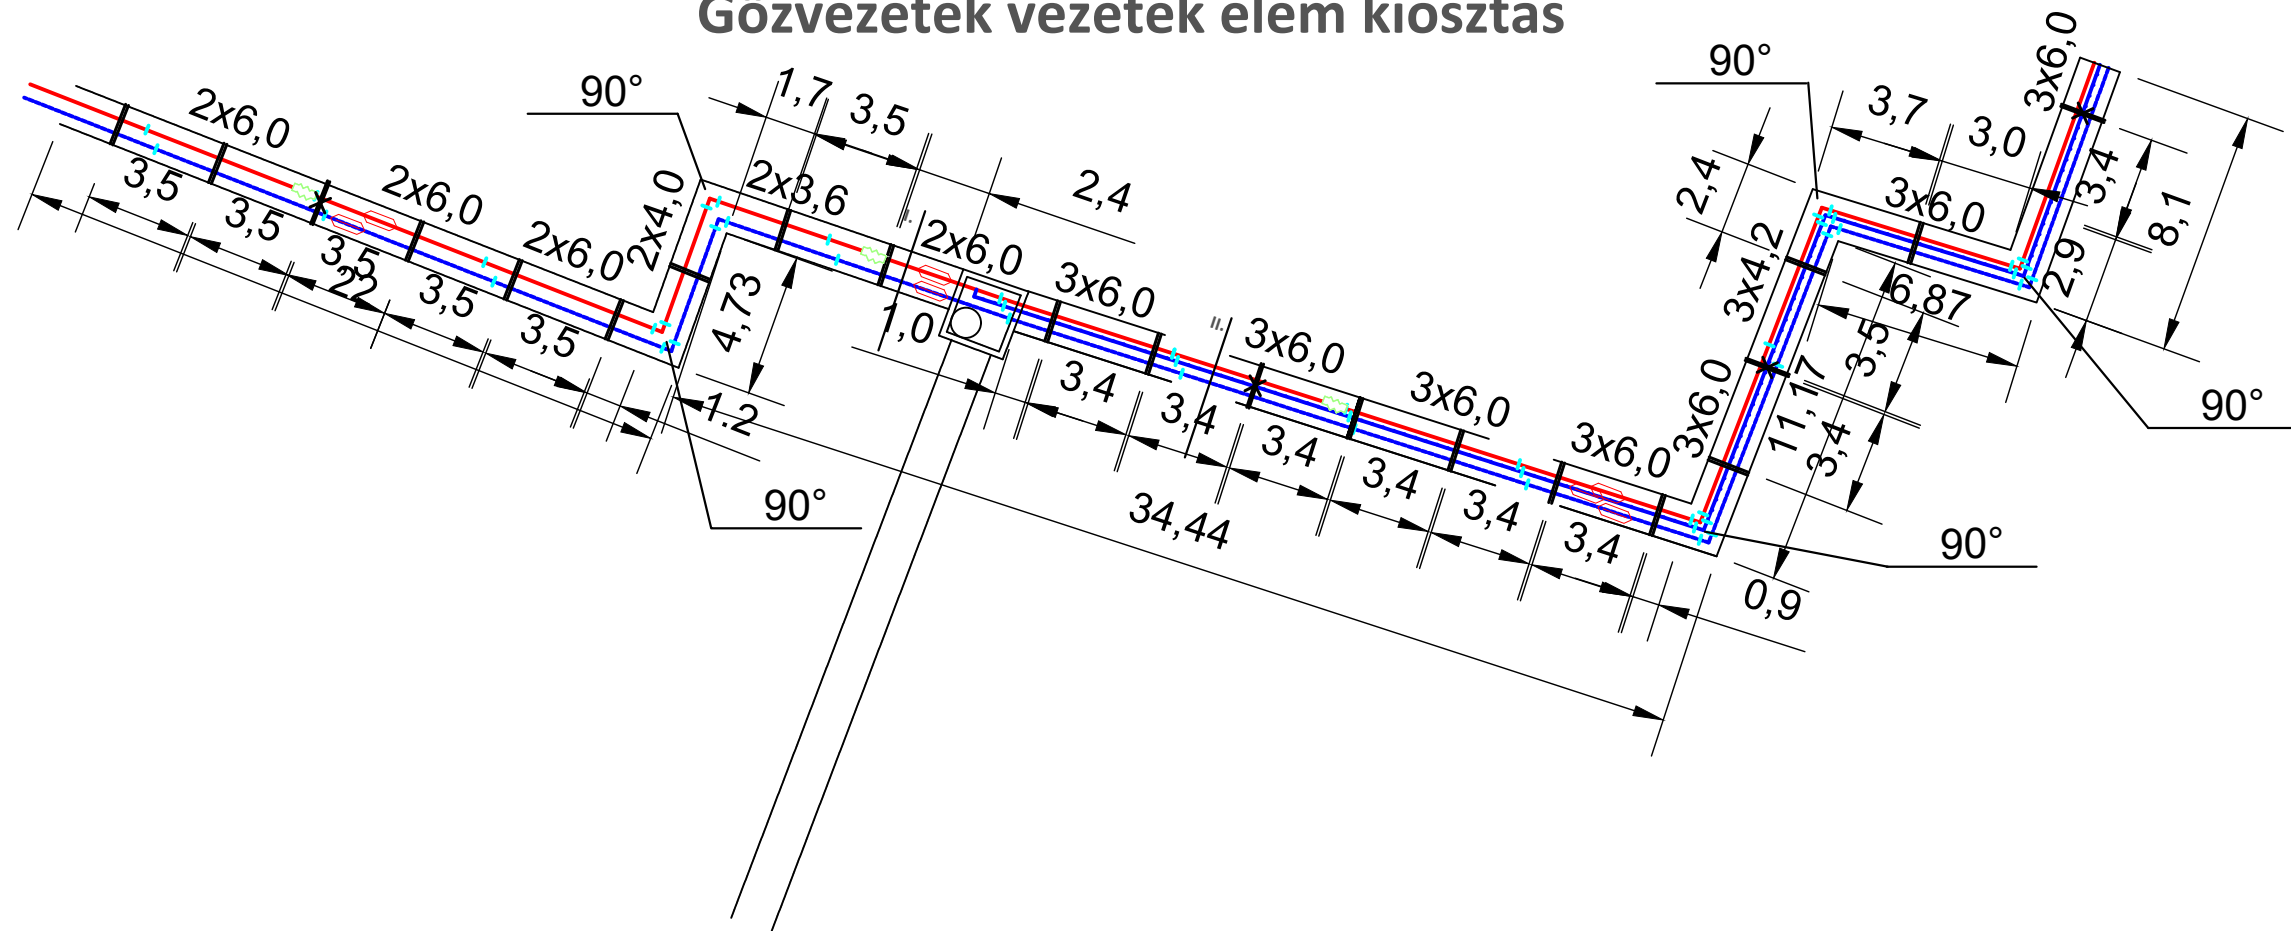

Megjegyzés:

Kivételvezérlés be kell tartani az előreszigetelt rendszere vonatkozó fektetési-szerelési utasításokat.

A méretek és mennyiségek, bontási és építési munkák megkezdése, valamint a berendezések megrendelése, legyártása és beépítése előtt a helyszínen ellenőrizendő!

A közművek környezetében óvatos kézi földmunka szükséges, mert a közművek helyzete bizonytalan, gépi földmunka a védőövezeten belül TILOS!

Az építéletbeállításoknál a szigetelést szigorúvásgapával kell lezárni, a jelzőrendszer vissz a kell hurkolni!

A tervezett előreszigetelt vezetékek standard szigetelésűek. Gumi megfogásokat, alátéteket kell alkalmazni az elmozdulások biztosítására.

A gőzvezetékek fekete acél (P235 TR1 minőségű) csőből kell készíteni.

A gőzvezetékek fekete acél (P235 TR1 minőségű) csőből kell készíteni és 8cm közetgyapot , kondenz vezetékeket 5cm közetcsapot hőszigeteléssel és vízzáró alu burkolattal kell ellátni.

Hosszméretek a nyomvonal tengelyére vonatkoznak.

A kivételvezérlés megkezdése előtt a közműkeresztezések kézi feltárása szükséges a fektetési mélység és a nyomvonal pontos meghatározása érdekében, szakfelügyelet jelenlétében.

A szakfelügyeletet ellátó a feltárási eredmények birtokában dönt az esetlegesen kiváltandó vezetékszakasz esetleges áthelyezésével, átépítésével, védelembe helyezésével kapcsolatban, melyet a tárgyi beruházás terhére kell elvégezni, ill. módosíthatja a tervezett nyomvonal keresztezésének módját, ill. helyét.

Az építés ideje alatt a közművek védelméről gondoskodni kell azok állagmegóvása érdekében, a szolgáltatás biztonságos üzemének fenntartását és védelem létesítését (esetleges felfüggesztését) a szakfelügyelővel előzetesen egyeztetni kell.





























A közművek 2-2 m-es környezetében, a vezetékek keresztezésénél és kutatóárokok létesítésénél kivételként kézi földmunka végezhető.

A tervezett jóvá kell hagyatni a beruházóval és annak műszaki ellenőrével.

A terv csak a teljes kiviteli nyitdokumentáció ismeretében használható fel.

A felhasznált szerelési anyagok szakmai, szerelési előírásait szigorúan be kell tartani!

Jelmagyarázat:

- | | | |
|---|--|---|
|  | Tervezett egyetemes előremenő acél távfűtés vezeték előreszigetelve DN125/225 Purecon Plusz | |
|  | Tervezett egyetemes visszatérő acél távfűtés vezeték előreszigetelve DN125/225 Purecon Plusz | |
|  | Gőz vezeték DN65 fekete acél (P235 TR1 minőségű) vezeték | |
|  | Gőz kondenz DN15 feket acél (P235 TR1 minőségű) vezeték gravitációs | |
|  | Gőz kondenz DN 25 feket acél (P235 TR1 minőségű) vezeték nyomott | |
|  | Zsugorkarmantyúk kiosztása, csatlakozási pontok | |
|  | Távfűtés | |
|  | Geotermális távfűtés | |
|  | Vízvezeték | |
|  | Gázvezeték | |
|  | Szennyvízcsatorna | |
|  | Csapadékvízcsatorna | |
|  | Egyesített csatorna | |
|  | Kisfeszültségű földkábel | |
|  | Középfeszültségű földkábel |  |
|  | Közvillágítási földkábel |  |
|  | Informatikai földkábel | |
|  | Távfűtő vezeték |  |
|  | Oxigén vezeték | |
| | |  |
| | |  |
| | |  |
| | |  |
| | |  |
| | |  |

Kapcsolódó tervek: Gtg-01 ... 04



ÉPÍTETŐ / MEGBÍZÓ:		
Szegedi Tudományegyetem 6720 Szeged, Dugonics tér 13.		
TERVEZŐ VÁLLALKOZÁS:		
Ventosus Mérnök Iroda Kft. 6725 Szeged, Moszkvai krt. 15.		
TERVEZŐ - ÜGYVEZETŐ:	TERVEZŐ:	
Kisapáti Szilárd G 06/0859	Tóth Tamás G 06/0938	
TERVEZŐ MUNKATÁRSAK:		
Csöke Dániel -	Balázs Ádám -	
TERVEZÉS MEGNEVEZÉSE ÉS HELYSZÍNE:		
SZTE Gyermekegógyászati Klinika távfités-, gőz bekötése és hőközpont felújítás 6720 Szeged, Korányi fasor 14-15. hrs.: 3724		
TERV LAP MEGNEVEZÉSE:		
Fűtés és gőz Tervezett vezetékek elemkiosztása		
DÁTUM:	TERV TÍPUS:	MÉRETÁRÁNY:
2022.01	KIVITELI	1:250
MUNKASZÁM:	VERZIÓ:	RAJZSZÁM:
2017-051	1.0	Gtg-03