


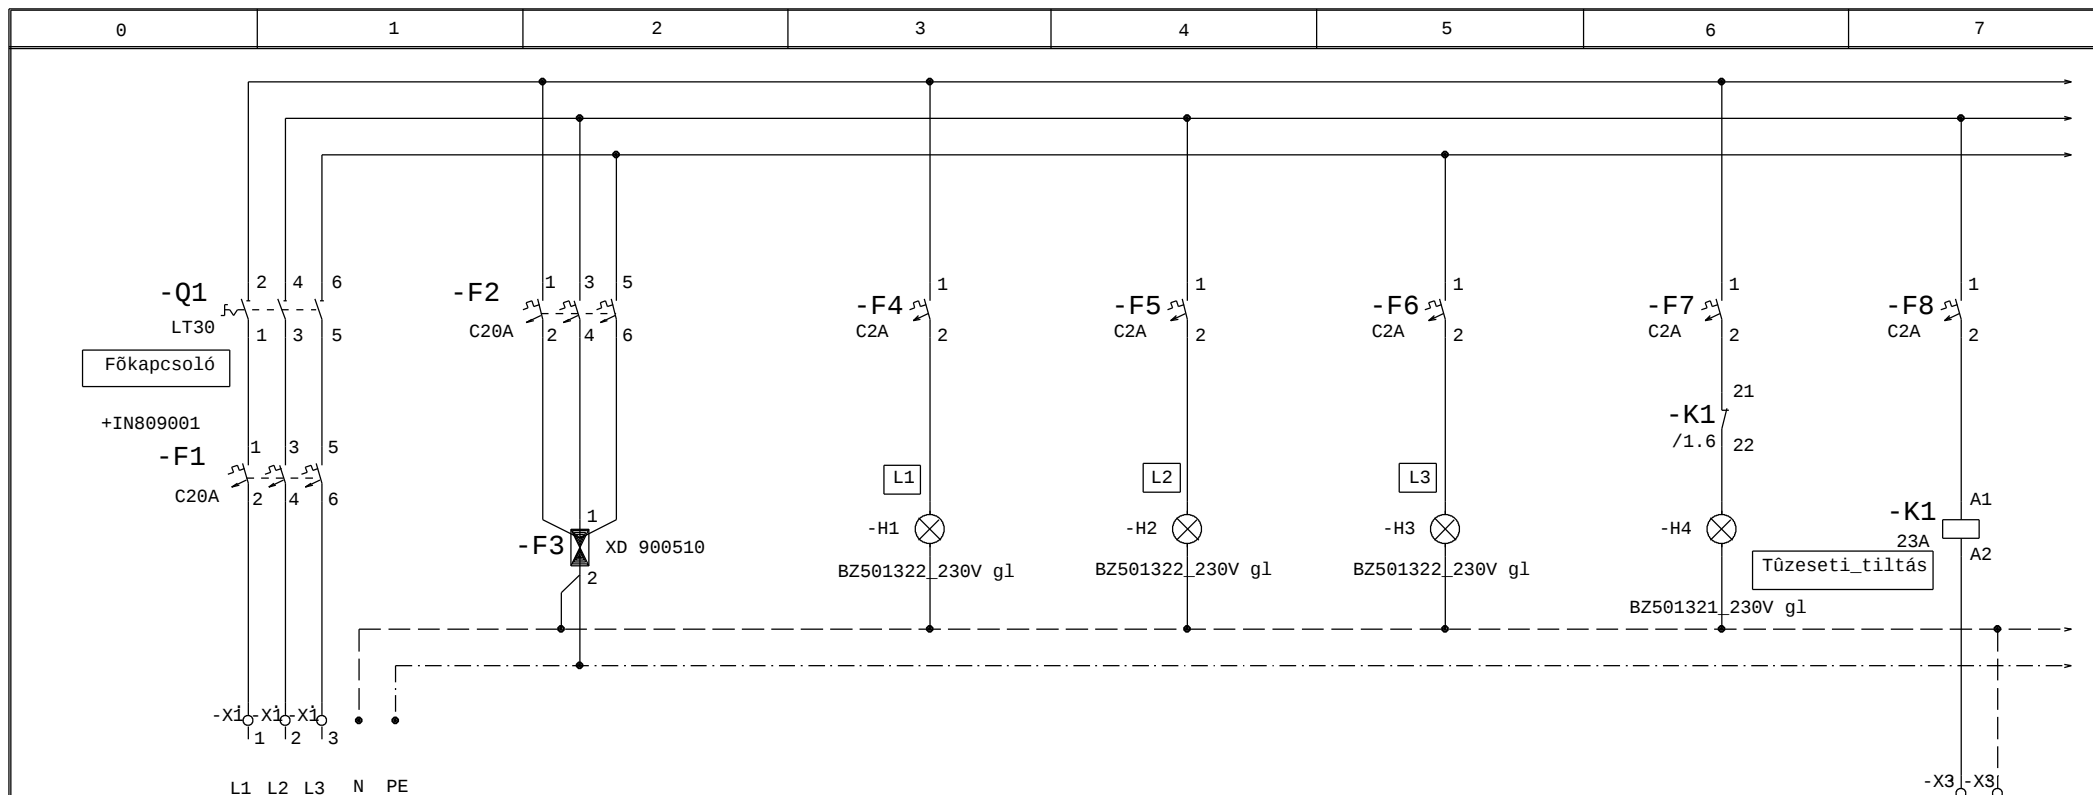

LEÁGAZÁSSZÁM	0	1	2	3	4	5	6
MEGNEVEZÉS	Betáplálás	túlfesz véd.	Üzem L1	Üzem L2	Üzem L3	tűzeseti tiltás	
TELJESÍTMÉNY (kW)	11						
ÁRAMERŐSSÉG (A)	3 x 20		2	2	2	2	2
VEZETÉK	TÍPUS	NYJ-J	H07V	H07V	H07V	H07V	NHXH-J E30/FE 180
	KERM. (mm ²)	5 x 4	5 x 1 x 2,5	1,5	1,5	1,5	3 x 1,5

A terven megadott készülékek SCHRACK gyártmányok.

Meglévő
Szell.vez. elo.
betápja
(átforgatni)

felírat

ELC
6721 Szeged, Lengyel u. 26.
Tel. 0036 62/423-590
mgi @ mgi. hu
www. mgi. hu

Változások		
Jel	Dátum	Név
Tart.: E1-TCSV_elo. kial.		

Projekt:
SZTE Teleki Blanka Kollégium
Szeged, Semmelweis u.5.
0,4kV energiaellátás

Tervező: Magosi Zsolt Engedély szám: V1-06-0408

Törzs szám:	AOK =:
Lapok száma: 4	Dátum: _ 2020. 03.
Lap: 1	Rajzszám: 20799-06
Előző lap:	Fájl név: E1_TCSV_elo
Követő lap: 2	Szoftver: WSCAD

