
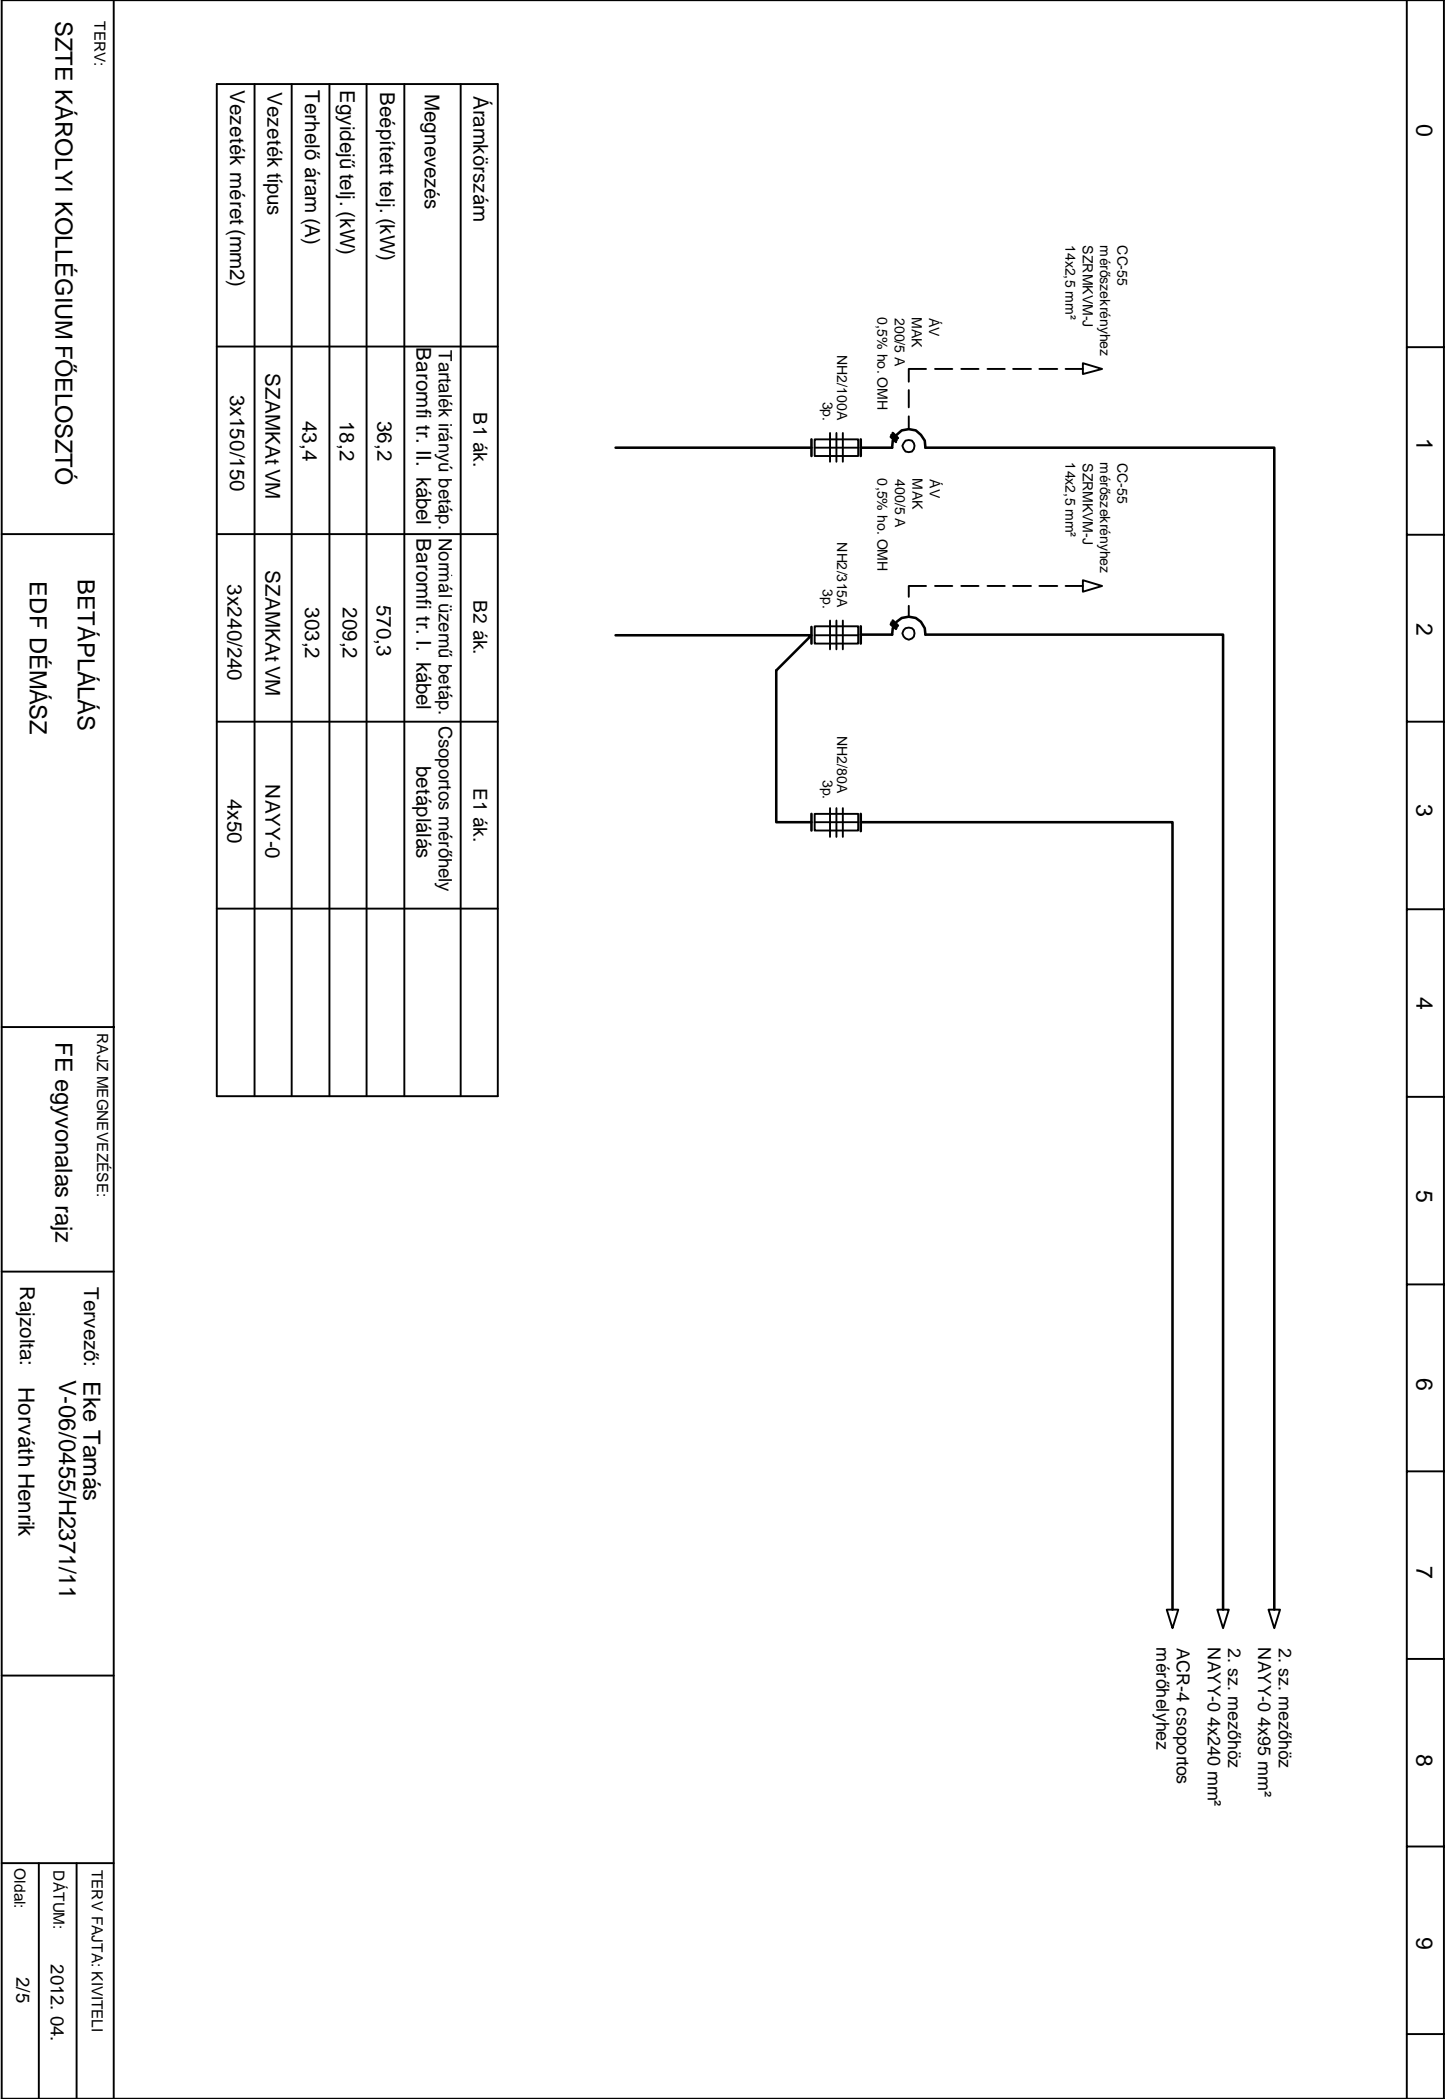
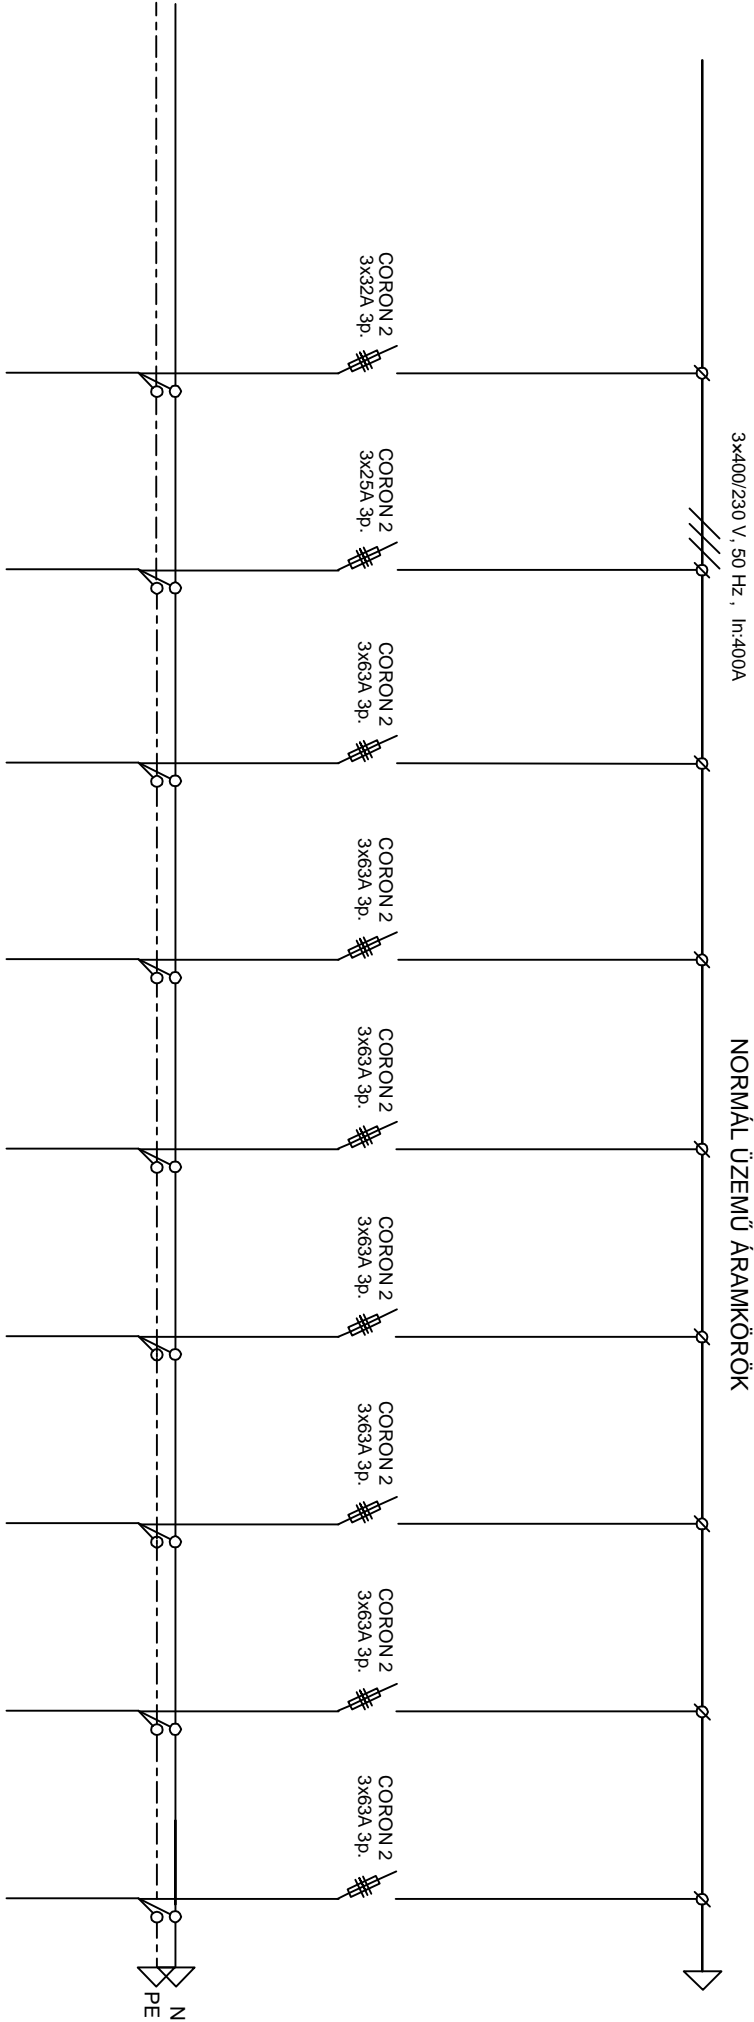


ÉRINTÉSVÉDELEM: TN

A munka helye: Szeged, Kossuth Lajos sgt.			 <i>Műszaki Tervező és Szolgáltató Bt. 6724 Szeged, Cserzy Mihály u. 10.</i>
A munka megnevezése: Károlyi Kollégium főelosztó csere			
Rajz megnevezése : FE jelű főelosztó			Rajzszám: Gel-1
			Méretarány: -
Tervező: Eke Tamás V 06-0455/H-2371/11	Szerkesztő: -	Rajzoló: -	Dátum: 2012.04.



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Áramkörszám	N3 ák.	N4 ák.	N5 ák.	N6 ák.	N7 ák.	N8 ák.	N9 ák.	N10 ák.	N11 ák.
Megnevezés	E1-E2 gépház	Studio	Földszint	1. emelet	2. emelet	3. emelet	4. emelet	5. emelet	6. emelet
Beeépített telj. (kW)	20,7	17,2	35,8	35,8	35,8	35,8	35,8	35,8	35,8
Egyidejű telj. (kW)	10	8	11	11	11	11	11	11	11
Terhelő áram (A)	14,5	11,5	16	16	16	16	16	16	16
Vezeték típus	NAVY-J	NYM-J	NYV-J	NYV-J	NYV-J	NYV-J	NYV-J	NYV-J	NYV-J
Vezeték méret (mm2)	5x4	5x6	5x16	5x16	5x16	5x16	5x16	5x16	5x16

TERV:	SZTE KÁROLYI KOLLÉGIUM FŐELOSZTÓ	NORMÁL ÜZEMŰ ÁRAMKÖRÖK	RAJZ MEGNEVEZÉSE: FE egyvonalas rajz	Tervező: Eke Tamás V-06/0455/H2371/11 Rajzolta: Horváth Henrik	TERV FAJTA: KIVITELI	
					DÁTUM:	2012. 04.
					Oldal:	4/5

