



UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

Valamennyi Egységvezető részére
e-mail útján

Iktatószám: IKT/5-2709/2024.
Tárgy: 4/2024. (X. 16.) sz. rektori-
kancellári együttes körlevél az
energiatakarékossági programról

Tisztelt Egyetemi Vezető!

Mindenekelőtt köszönetünket fejezzük ki a nyári energiatakarékossági intézkedések megvalósítása során vállalt felelősségteljes hozzáállásáért.

A 2022/2023. évi fűtési szezonban megkezdett energiahatékonysági intézkedések eredményességét mutatja, hogy a 2021/2022. év azonos időszakát vizsgálva, a Szegedi Tudományegyetem gázfogyasztásában összességében közel 40%-os fogyasztási megtakarítást sikerült elérni, amely eredményt célunk tartósan fenntartani.

Készülve a 2024/2025. év fűtési szezonjára, ezúton tájékoztatjuk, hogy az előző években megkezdett energiatudatossági, energiatakarékossági program az idei évben is folytatódik.

Mottónk változatlan: „Az el nem használt energia a legolcsóbb energia.”

Mindezekre figyelemmel az alábbi körlevelet adjuk ki:

Központi intézkedések a fűtési időszakban (2024. október 15. – 2025. április 15.)

1. Az SZTE-n az emberi tartózkodás célját szolgáló **épületek hőfoka** az *1. sz. mellékletben* meghatározottak szerint kerül biztosításra. A hőmérséklet mérése és ellenőrzése a Műszaki Igazgatóság épületüzemeltetési referenseinek, illetve kari, egység szintű referensi feladatokat ellátó kollégáknak a feladata.
2. Az oktatási/kutatási és irodai funkciójú épületekben az épületben folyó munka jellegére figyelemmel, valamint az alkalmazott fűtéstechnológia függvényében **hétvégi fűtés csökkentés** kerül alkalmazásra. A végrehajtásért az épületüzemeltetési referensek, illetve referensi feladatokat ellátó kollégák a felelősek a Műszaki Igazgatóság szakmai felügyeletével.
3. A korábbi évek gyakorlata alapján a betegellátáson kívüli egységek tekintetében **téli bezárás és igazgatási szünet** kerül elrendelésre az alábbiak szerint:
 - a) A téli bezárás időtartama - a Szegedi Tudományegyetem 2024/2025. tanév rendjével összhangban - **2024. december 22. (vasárnap) – 2025. január 1. (szerda) három munkanap.**
 - b) A téli igazgatási szünet **2025. január 2. (csütörtök) – 2025. január 5. (vasárnap) két munkanap**, melynek keretében az épületek korlátozott nyitva tartással, de a vizsgáztatási/felvételi feladatok folytonosságának biztosítása mellett üzemelnek. Az igazgatási szünet alatt az igazgatási épületek, kivételek mentén zárva tartanak.
 - c) A téli bezárás és igazgatási szünet teljes időtartama alatt (2024. december 22.- 2025. január 5.) az **egyetemi kollégiumok** nyitva tartása korlátozott. A kollégiumok adott időszakra vonatkozó nyitvatartási rendje az egység szintű

vállalások véglegesítésével egyidejűleg kerül meghatározásra. A kollégiumokkal kapcsolatos egyéb technikai intézkedésekről (jelentkezés, épületek elhagyása, épületek ismételt felfűtése, stb.) külön körlevél készül.

d) Az épületek **temperálása** központilag a fűtésüzemeltetésen keresztül kerül biztosításra. A téli bezárás és igazgatási szünet részleteiről megfelelő időben külön tájékoztató körlevél kerül kiküldésre.

e) A téli temperálás és hőmérséklet mérése a Műszaki Igazgatóság által kerül megszervezésre és ellenőrzésre.

4. A **2025. év szabadságainak tervezéséhez** felhívjuk a figyelmet, hogy az energiatakarékossági terv hatékony megvalósításához várhatóan a 2025. év elején 2 munkanap, a nyár folyamán 5 munkanap, év végén pedig további 5 munkanap (összesen 12 munkanap) szabadság rendelkezésre állása szükséges.
5. A hatékony **energiafelhasználás** érdekében kérjük az egységvezetőket, hogy szervezeti egységüknél a korábbi években már kiadott, az SZTE honlapján a Műszaki Igazgatóság/Szervezeti felépítés/Energetikai Iroda/Szemléletformáló ajánlások alatt megtalálható **elvek** betartására fokozottan ügyeljenek.

Szervezeti egység szintű intézkedések

Felkérjük valamennyi egység vezetőjét, vizsgálja meg, hogy van-e lehetőség az épületekre is kiterjedő további energiahatékonysági intézkedések megtételére.

A **szervezeti egység szintű javaslatokat**, különösen az **épületek, épületrészek használatára vonatkozó vállalásokat vagy bezárás alóli mentesség kéréseket** kérjük, hogy **legkésőbb 2024. október 31. napjáig megküldeni szíveskedjenek a Műszaki Igazgatóság részére (fekete.tibor@gmf.u-szeged.hu)**. A beérkező javaslatok alapján a további központi intézkedésekre, különösen a kollégiumok bezárására, illetékesség szerint az oktatási igazgató és a műszaki igazgató tesznek javaslatot az SZTE Rectora és Kancellárja felé legkésőbb 2024. október 31-ig.


Biztonsági előírások

A fűtési időszakban az épület fűtési rendszeréhez tartozó eszközökön kívül más fűtési megoldás, pl. olajradiátorral, hőszigetelővel való fűtés balesetvédelmi és tűzvesélyességi okokból nem megengedett! Fentiek végrehajtása és annak ellenőrzése az Egységvezető feladatkörébe tartozik. Szűrőpróbaszerű ellenőrzésre a Műszaki Igazgatóság jogosult.

Felkérjük a Tisztelt Egységvezetőket, szíveskedjenek gondoskodni arról, hogy jelen körlevél tartalmát valamennyi munkatársuk megismerje és kérjük Önöket, hogy működjenek közre az elrendelt intézkedések végrehajtásában, a szabályok betartásában.


Valamennyi támogató javaslatukat és intézkedésüket köszönjük.

Kelt: Szegeden, 2024. év október hó 16. napján

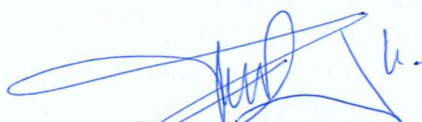

Dr. Fendler Judit
kancellár

Tisztelettel:



Prof. Dr. Rovó László
rektor

1. sz. melléklet: Hőmérséklet előírások

Oktatási, kutatási és funkcionális épületek

Irodai munkahelyek:

Előírt hőmérséklet: 21 °C

(mérési tűréssel korrigált érték: 20-22 °C (mérés során elfogadott érték), kiefokú túllépés: 23 °C, nagymértékú túllépés: 23 °C felett)

Raktárak és egyéb funkcionális épületek:

Előírt hőmérséklet: 18 °C

(mérési tűréssel korrigált érték: 17-19 °C (mérés során elfogadott érték), kiefokú túllépés: 20 °C, nagymértékú túllépés: 20 °C felett)

Óvoda:

Előírt hőmérséklet: 22 °C

(Mérési tűréssel korrigált érték: 21 - 23 °C (mérés során elfogadott érték), kiefokú túllépés: 24 °C, nagymértékú túllépés: 24 °C felett)

Általános iskolák:

Előírt hőmérséklet: 21 °C

(Mérési tűréssel korrigált érték: 20-22 °C (mérés során elfogadott érték), kiefokú túllépés: 23 °C, nagymértékú túllépés: 23 °C felett)

Gimnázium:

Előírt hőmérséklet: 21 °C

(Mérési tűréssel korrigált érték: 20- 22°C (mérés során elfogadott érték), Kiefokú túllépés: 23 °C, nagymértékú túllépés: 23 °C felett)

Szakközépiskola, szakiskolák:

Előírt hőmérséklet: 21 °C

(Mérési tűréssel korrigált érték: 20-22 °C (mérés során elfogadott érték), Kiefokú túllépés: 23 °C, Nagymértékú túllépés: 23 °C felett)

Felsőoktatási épületek:

Előírt hőmérséklet: 21 °C

(Mérési tűréssel korrigált érték: 20-22 °C (mérés során elfogadott érték), kiefokú túllépés: 23 °C, nagymértékú túllépés: 23 °C felett)

Kivétel a felsőoktatási épületeken belül:

Állatházak

Előírt hőmérséklet: 23 °C

(mérési tűréssel korrigált érték: 23-24 °C (mérés során elfogadott érték), kisfokú túllépés: 24-25 °C, nagymértékű túllépés: 25 °C felett)

Kollégiumok, diákoththonok:

Előírt hőmérséklet: 21 °C

(Mérési tűréssel korrigált érték: 20-22 °C (mérés során elfogadott érték), kisfokú túllépés: 23 °C, nagymértékű túllépés: 23 °C felett)

Egészségügyi intézmények

Váró helyiségek, központi terek, folyosók, irodák:

Előírt hőmérséklet: 21 °C

(mérési tűréssel korrigált érték: 20-22 °C (mérés során elfogadott érték), kisfokú túllépés: 23 °C, nagymértékű túllépés: 23 °C felett)

Kezelő helyiségek, rendelők, betegszobák:

Előírt hőmérséklet: 22 °C

(Mérési tűréssel korrigált érték: 22-23 °C (mérés során elfogadott érték), kisfokú túllépés: 23-24 °C, Nagymértékű túllépés: 24 °C felett)

Járóbetegellátás:

Előírt hőmérséklet: 21 °C

(Mérési tűréssel korrigált érték: 21-22 °C (mérés során elfogadott érték), kisfokú túllépés: 22-23 °C, Nagymértékű túllépés: 23 °C felett)

Speciális kivételek a kezelő helyiségek, rendelők és betegszobák kategórián belül:

- Boldogasszony sgt. 15.
- Korányi fasor 14-15. (Gyermekegyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ)
- Semmelweis u. 1. (Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika)
- Temesvári krt. 35-37. (Gyermekegyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ B részleg 1. sz. D épület)

Előírt hőmérséklet: 23 °C

(mérési tűréssel korrigált érték: 23-24 °C (mérés során elfogadott érték), kisfokú túllépés: 23-24 °C, nagyfokú túllépés: 24 °C felett)